

# UMG20CM - Messbereichserweiterung Differenzstrommessung auf bis zu 15A

## Messbereichserweiterung bei der Differenzstrommessung (optional)

Für das UMG 20 CM gibt es die Möglichkeit, den Messbereich bei der Differenzstrommessung von 1.000 mA durch den Einsatz einer zusätzlichen Bürde auf 14.000 mA bzw. 15.000 mA zu erweitern.



### Achtung!

Für den Anschluss der zusätzlichen Bürde sind die originalen Kabel zu verwenden.

Die zusätzliche Bürde ist nach dem Differenzstrom-Messwandler parallel einzubinden.

## Installation der zusätzlichen Bürde

Die zusätzliche Bürde wird parallel nach dem Differenzstrom-Messwandler eingebaut (siehe folgende Abb.)

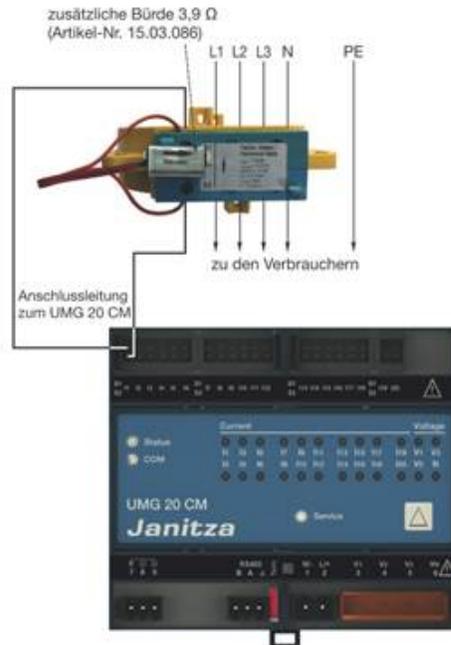


Abb. Installation zusätzliche Bürde