


UMG96RM-P - Profil 8 über Profibus abrufen

Betrifft: UMG96RM-P

Beispiel: UMG96RM-P mit Profibus

Die Messwerte aus dem Standardprofil 8 über Profibus abrufen.

SPS und UMG96RM-P (GSD-Datei) konfigurieren:

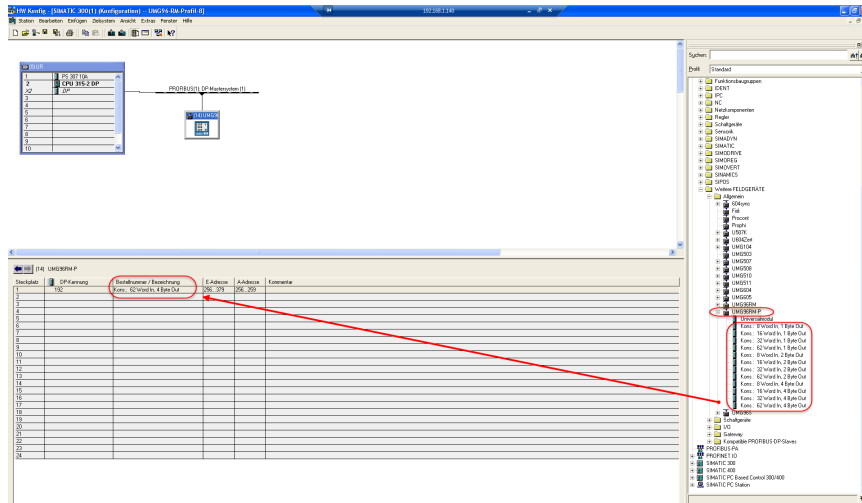

Die Messwerte über die Variablen-Tabelle beobachten:

