

BACnet Virtuelle Netzwerknummer ändern


Betrifft: UMG604,605,508,509,511,512

Frage: Im BACnet Browser wird eine andere Netzwerknummer für das virtuelle Netzwerk angezeigt als in der Web Konfiguration eingestellt. Warum ist das so ?

Antwort:

Die Netzwerknummer der Konfigurationsseite erzeugt nur ein virtuelles Netzwerk für JASIC.
Das BACnet Netzwerk für die Slave Geräte wird automatisch über die MAC Adresse erzeugt. Es gibt aber die Möglichkeit die Adresse des virtuellen BACnet Netzwerkes manuell zu setzen. Dazu ein leeres JASIC Programm öffnen z.B. die Nummer 4 (Die 3 wird meistens noch von Mutitouch verwendet, aber man sieht das in der Übersicht nicht)

Über die Variable `_BACNET_VNET` kann das Netzwerk gesetzt werden (Bild)

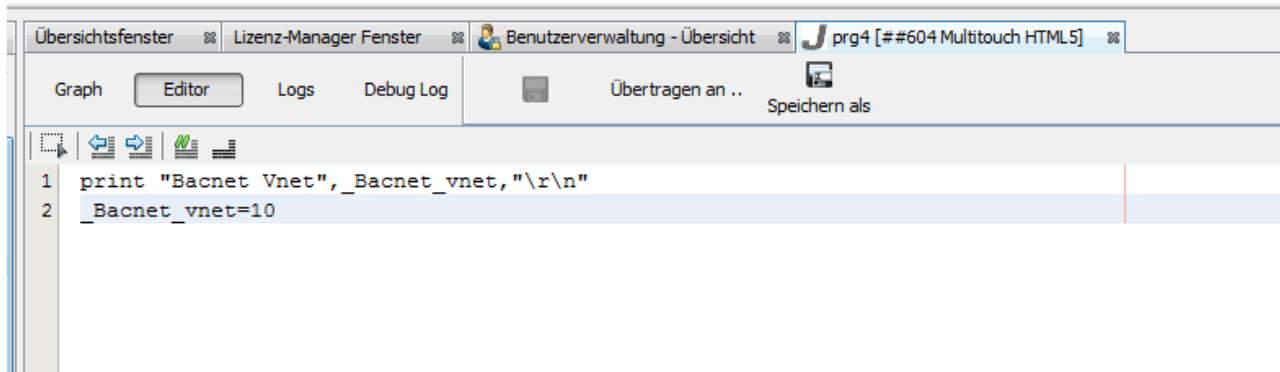

Vorher:

Alle Netzwerke >> Gerät 9001				
Geräte				
7 Geräte gefunden				
	Netz	Inst.-Nr.	Gerätename	Beschreibung
	0	9000	Master	UMG604
	29029	9001	UMG103 - ADDR 1	UMG SLAVE1
	29029	9002	UMG103 - ADDR 2	UMG SLAVE2
	29029	9003	UMG103 - ADDR 3	UMG SLAVE3
	29029	9004	UMG104 - ADDR 4	UMG SLAVE4
	29029	9005	UMG103 - ADDR 5	UMG SLAVE5
	29029	9006	UMG605 - ADDR 6	UMG SLAVE6

Nachher:

Alle Netzwerke >> Geräte				
Geräte				
7 Geräte gefunden				
	Netz	Inst.-Nr.	Gerätename	Beschreibung
	0	9000	Master	UMG604
	10	9001	UMG103 - ADDR 1	UMG SLAVE1
	10	9002	UMG103 - ADDR 2	UMG SLAVE2
	10	9003	UMG103 - ADDR 3	UMG SLAVE3
	10	9004	UMG104 - ADDR 4	UMG SLAVE4
	10	9005	UMG103 - ADDR 5	UMG SLAVE5
	10	9006	UMG605 - ADDR 6	UMG SLAVE6

